Med reservation för eventuella felskrivningar. Intergate AB reserverar sig för rätten att ändra ritningaroch underlag utan föregående information. Mått i mm om inget annat anges. Mät ej på ritningen.

A2

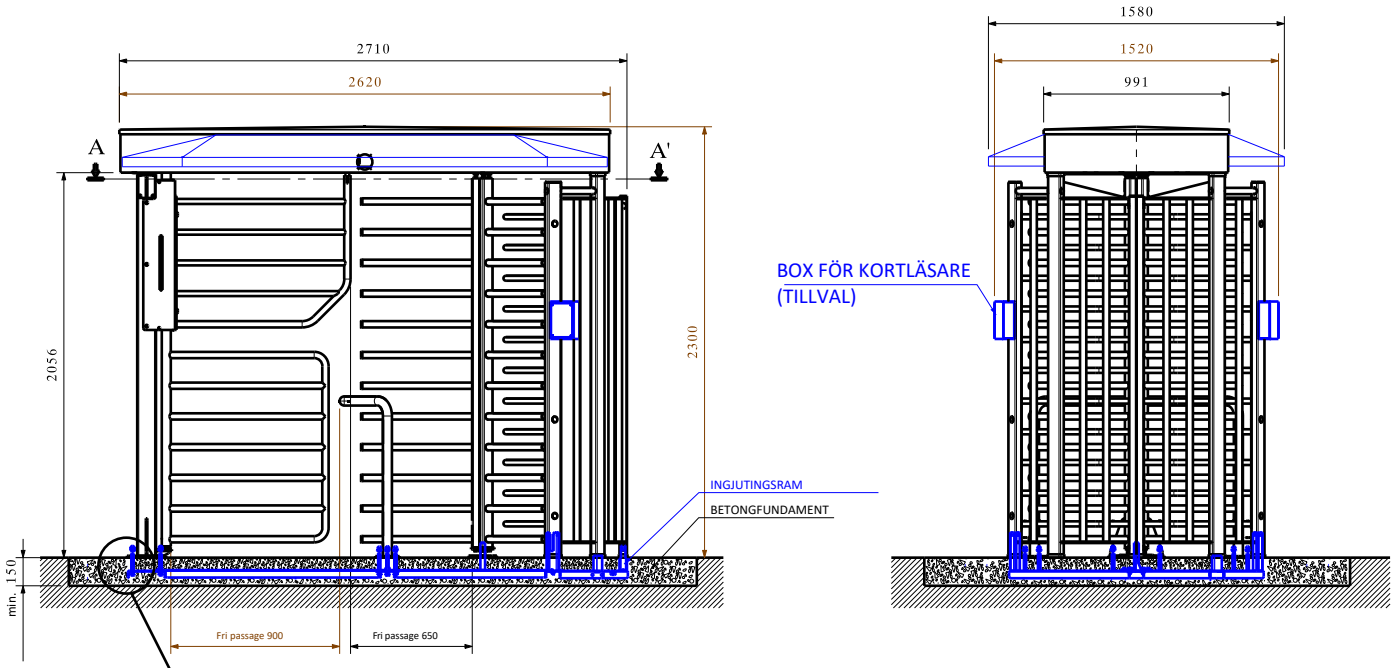

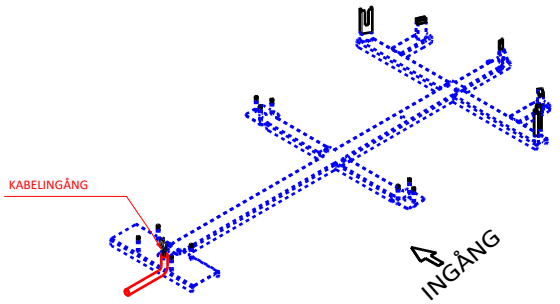

SEKTION A-A'

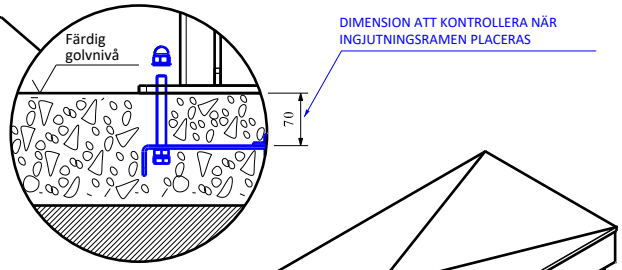

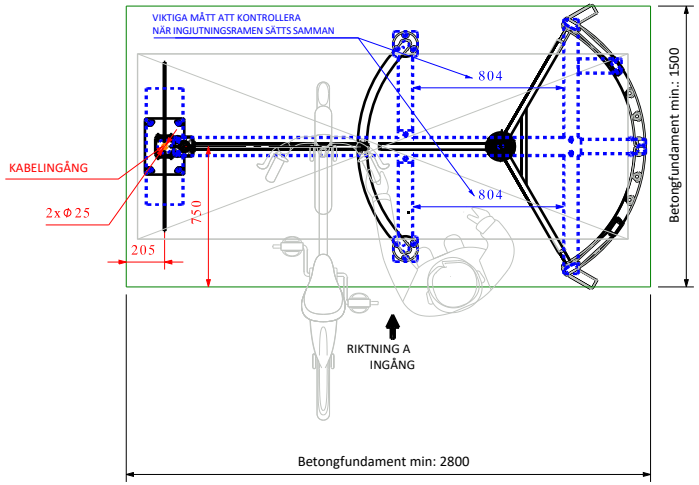

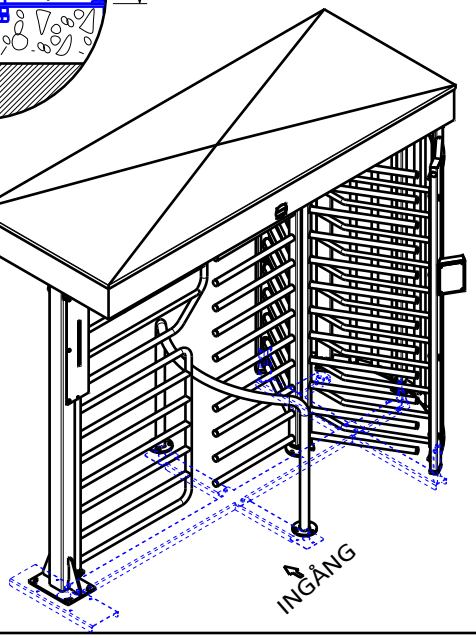

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
Tel. 010-206 77 33 | www.intergate.se

TRS BIKE
Principskiss för installation
med ingjutningsram