

Viktigt:


Montering på betong eller annat likvärdigt material som motstår det vridmoment som uppstår vid åtdragning av montagebultarna (50 Nm).

Golvet måste vara helt plant. Maximal lutning (längs-/tvärgående) mellan enheterna får vara max 2°.

Lutningen måste var konstant (ingen förändring i riktning tillåts). Lutningen ska vara samma för alla enheter i serien.

Utförs av beställaren:

Framdragning av tomrör $\varnothing 50$ enligt nedan.

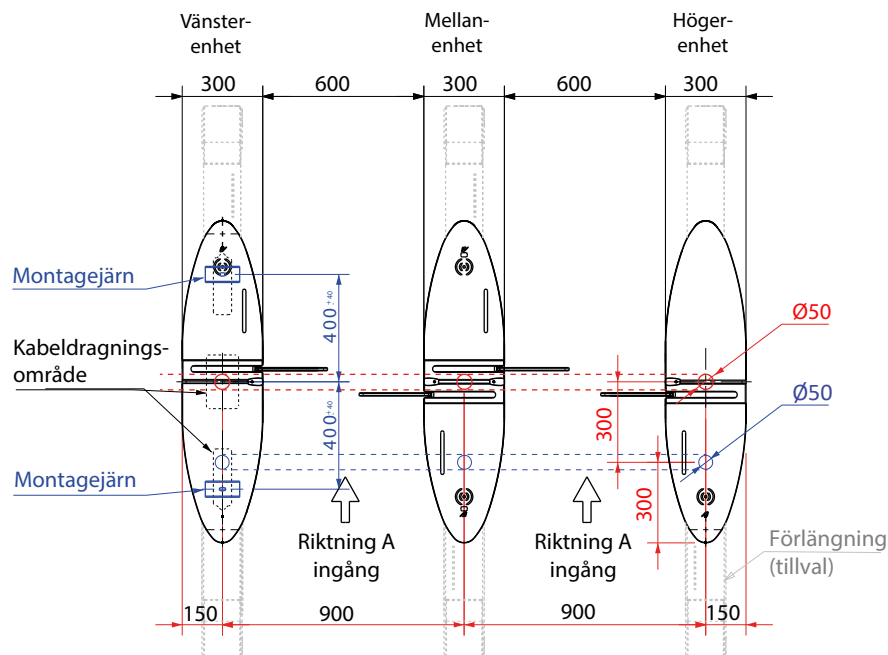

Kablage som dras av beställaren tomrör till varje höger- och mellan-enhet:

- A** Separat matning till högerenheter 230 V/10 A + Jord 3G2,5²
- B** CAT6 F/UTP skärmad Ethernetkabel (grade 2)
- C** 3 kablar för "utrymning"
- D** Kablage för läsare/styrkabel

Kablage som dras av Intergate i av beställaren lagda tomrör med dragtråd:

- E** Motorkabel mellan enheterna: CLASSIC BLIND LSOH-kabel 3x1.5²+JORD
- F** 4 mm² LSOH jordkabel GUL/GRÖN
- G** Två (2) CAN-kablar mellan enheterna: SKÄRMAD LSOH-kabel
- H** En (1) 24 VDC kraftkabel: SKÄRMAD LSOH-kabel



Tel. 010-206 77 33 | www.intergate.se

SmartLane SL2900

Principskiss för tomrör, infästning och kablage