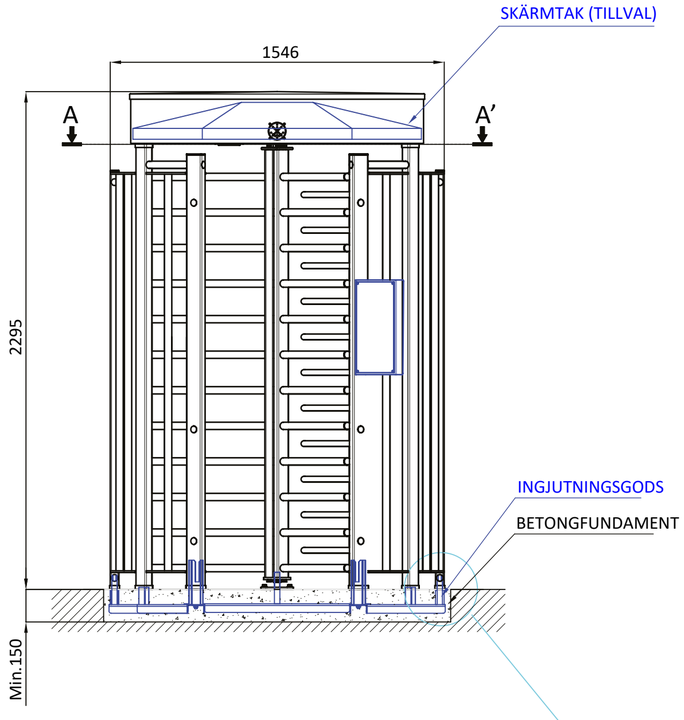

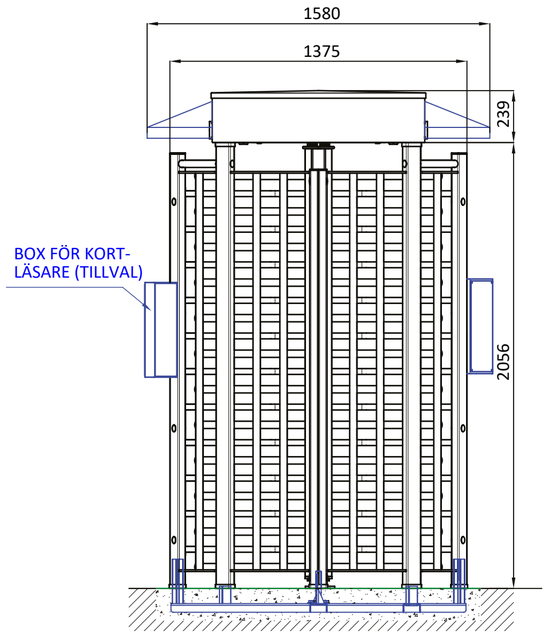

VIKTIGA MÅTT ATT KONTROLLERA EFTER INGJUTNING
BEST.NR. GBR-E-0004239

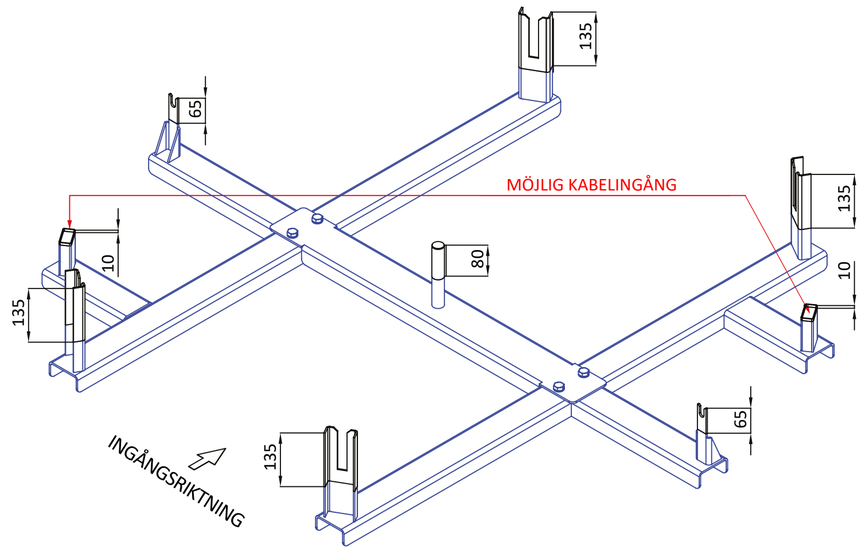

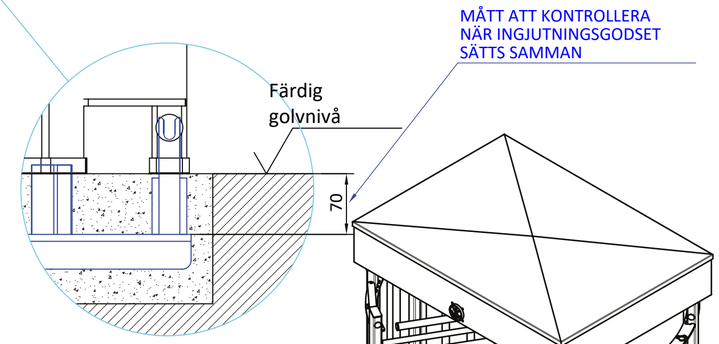

A-A' SEKTION

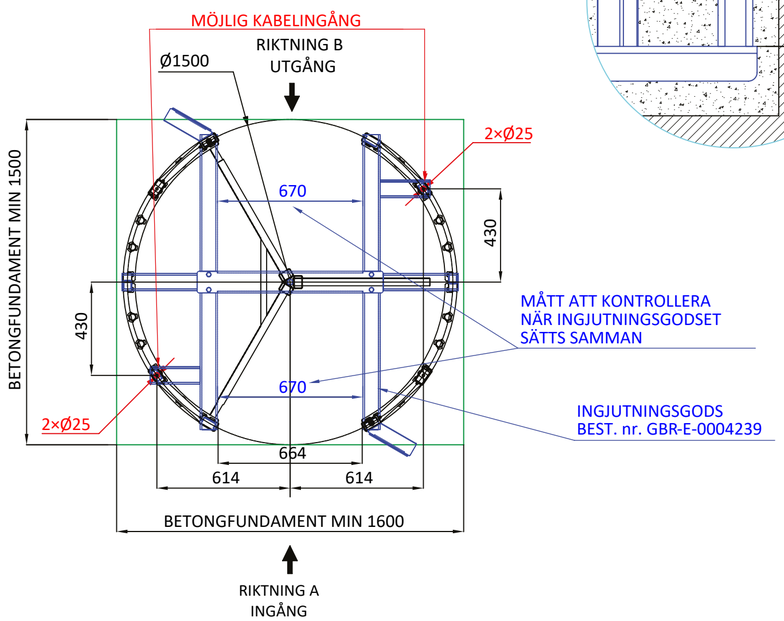

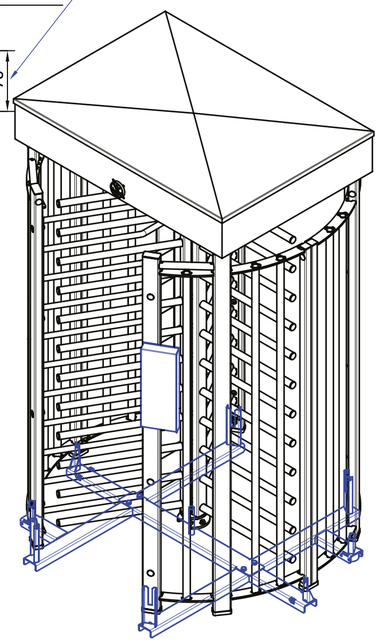

MATNING:
Enfas 230 V + jord med 3G2,5 mm² (typ XFVB rekommenderas).
Styrkabel typ TPVF eller LiYCY.

OBSERVERA: Om styrkablarna är av annan typ måste de ligga i ett separat kabelrör, skilda från matningskabeln.
Alla kablar måste ha minst 3 m fri ände.

PVC-rör 2 × Ø 25 mm för kablar.

INTERGATE
öppnar för ett tryggare samhälle
010-206 77 33 | www.intergate.se

Rotationsgrind TRS370
Montering med ingjutningsram
CH6721-gb 04/06/2025 Rev C